ТЕРМОКОЖУХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПИТАНИЕМ POE ТГБ-9 POE++

Артикул: 02191

179 235 руб 179 235руб.

Категории: Из нержавеющей стали, Термокожухи

Термокожух **ТГБ-9-PoE++** предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных температур) в условиях морского климата, химических производств и прочих агрессивных сред. Материал термокожуха – нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь.

Термокожух обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- стабилизацию температуры видеокамеры (встроенный вентилятор);
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход видеокамеры из строя при запуске;
- питание дополнительных устройств (например, прожектора) напряжением 12 В DC мощностью не более 17 Вт.

Термокожух соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;

- степени защиты от поражения электрическим током – III классу по ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – **УХЛ1, 5** по ГОСТ 15150;
- степени защиты – **IP66/IP68** по ГОСТ 14254.

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха. Термокожух выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

СОСТАВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

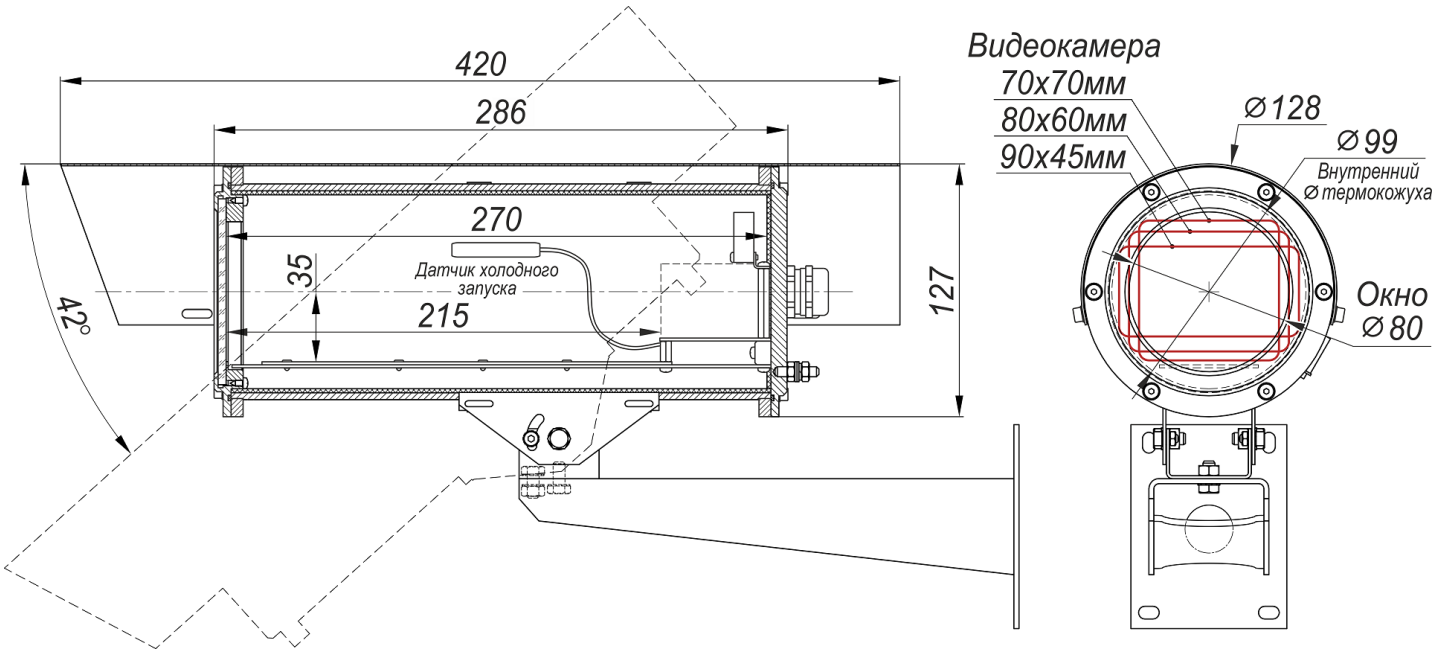

1	Термокожух
2	Кабельные вводы М20х1,5-RJ45 – Ø кабеля 4-5** мм – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку)
3	Модуль для установки видеокамеры
4	Клемма заземления
5	Шарнир
5.1	Болт фиксации шарнира М6 – 4 шт.
5.2	Винт фиксации шарнира М4 с цилиндрической головкой S=3мм – 2 шт.
5.3	Болт и гайка фиксации шарнира

6	Кронштейн
7	Солнцезащитный козырёк
8	Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе.

** Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

Схема подключения

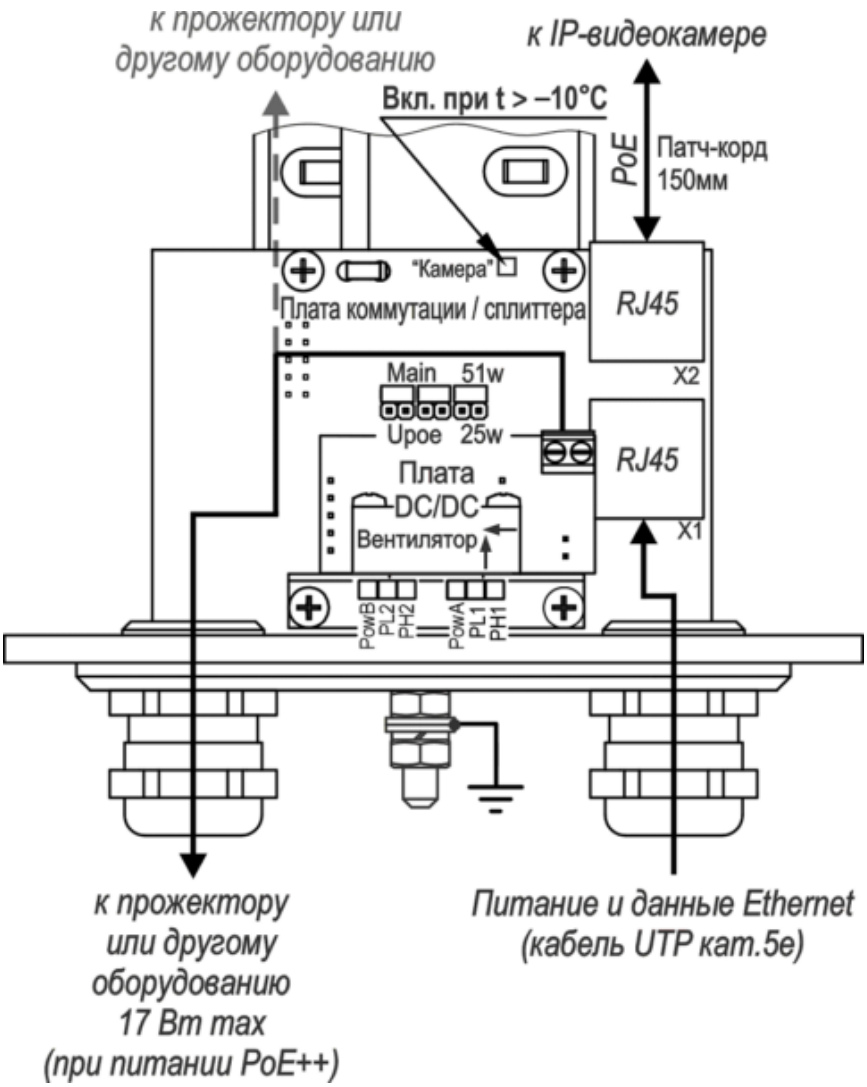

Обжимка вилки RJ45 на кабель кат.5е

Вилка RJ45

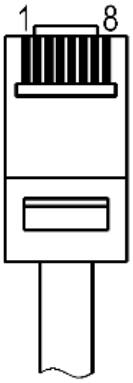

Стандарт TIA/EIA 568B

Конт.	Цепь (цвет)
1	+Tx (Б-Ор)
2	-Tx (Ор)
3	+Rx (Б-Зел)
4	+P2 (С)
5	+P2 (Б-С)
6	-Rx (Зел)
7	-P2 (Б-Кор)
8	-P2 (Кор)

Примеры подключения термокожуха

Коммутатор стандартов IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, UPOE, PoE++, PoH
Инжектор PoE-21-I (только для режима IEEE 802.3at/PoE+)
или аналогичные

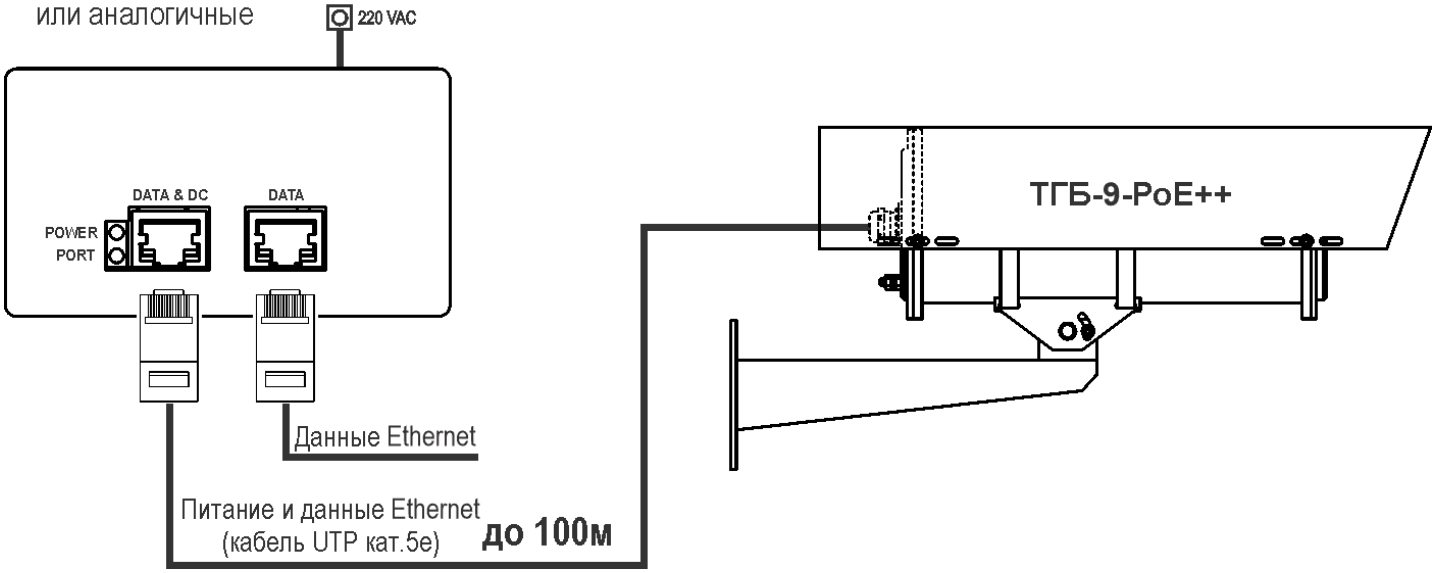

per.py