



## УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 230 В С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 230 В УЗП-220С

Артикул: 20106  
**2 070 руб 2 070руб.**

**Категории:** [Защита цепей электропитания 230 В](#), [УЗИПы](#) [Устройства защиты](#)

Устройство защиты электропитания **УЗП-220С** предназначено для защиты оборудования, подключённого к линиям электропитания переменного тока 230 В, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.) и сигнализации отсутствия напряжения 230 В на входе устройства.

УЗП-220С – однофазное устройство защиты класса III, по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяющее требованиям ГОСТ IEC 61643-11, ГОСТ Р 50571.4.44


УЗП-220С применяется в сетях с системой заземления TN-S и устанавливается в пределах 2 - 3 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1). Устройство имеет следующие виды сигнализации:

- сигнализация о выходе из строя устройства УЗП-220С (контакты 5,6 (H3), при размыкании которых устройство необходимо заменить).
- сигнализация о пропадании напряжения 230 В (контакты 3,4 (ALARM), размыкание которых сигнализирует об отсутствии напряжения).

Степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254.

Конструктивно УЗП-220С выполнено в пластмассовом корпусе с креплением на 35 мм DIN-рейку. Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

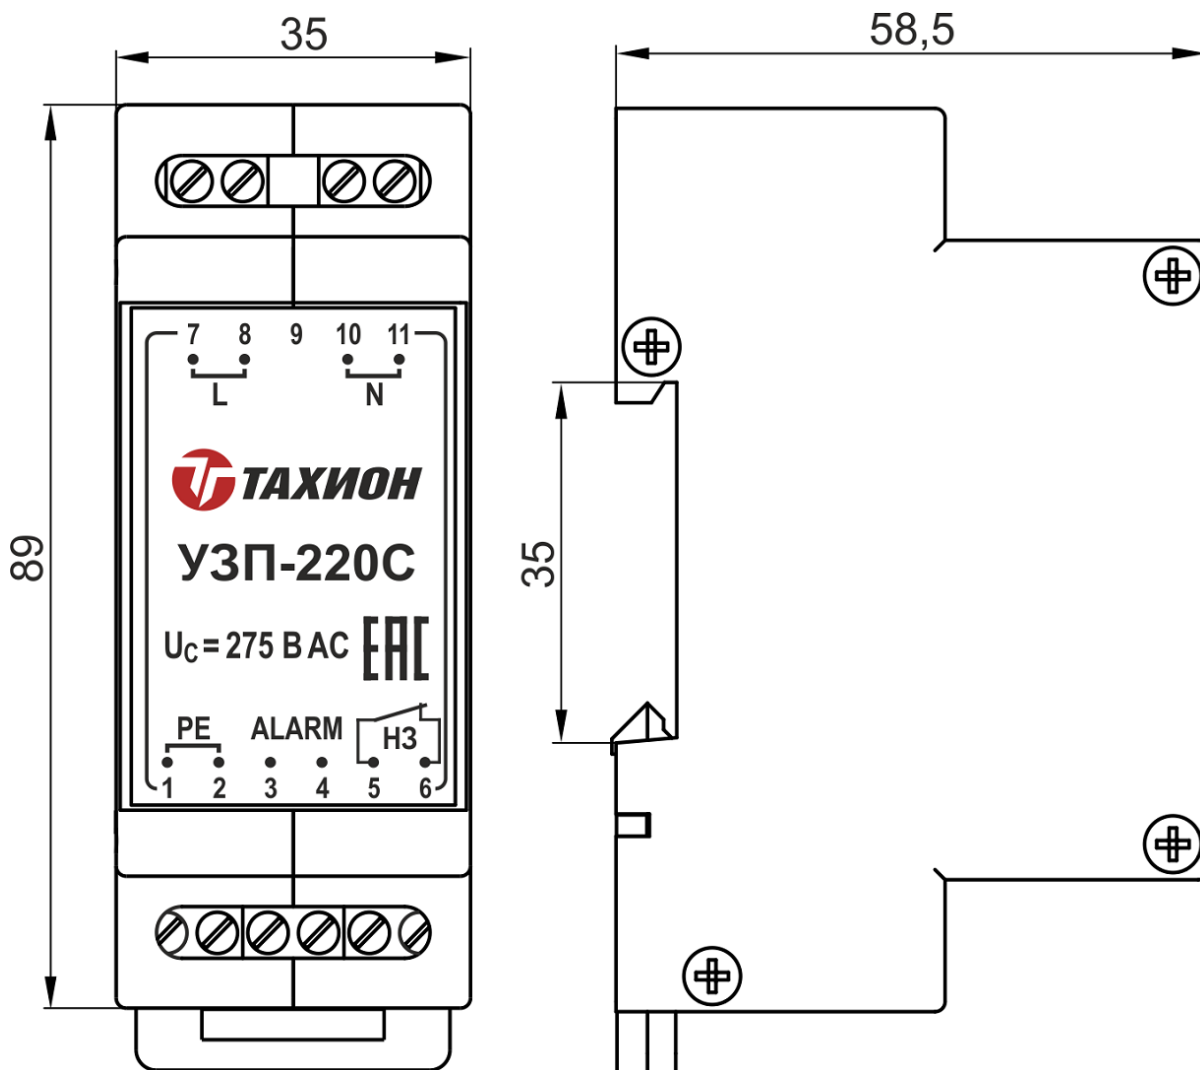

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

