ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТВК-86-IP-9-Z33-POE+ (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 02177

Сняты с производства

Category: Модели снятые с производства

Видеокамера сетевая наружной установки **ТВК-86-IP-9-Z33-PoE+** предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов через информационные сети при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты. Материал видеокамеры – нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь.

Видеокамера обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- безаварийное включение электропитания IP-видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход IP-видеокамеры из строя при запуске;
- охлаждение IP-видеокамеры при повышенных температурах (встроенный вентилятор).

Модуль IP-видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.
Видеокамера выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Видеокамера соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- III классу степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;

- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

Габаритные и установочные размеры:

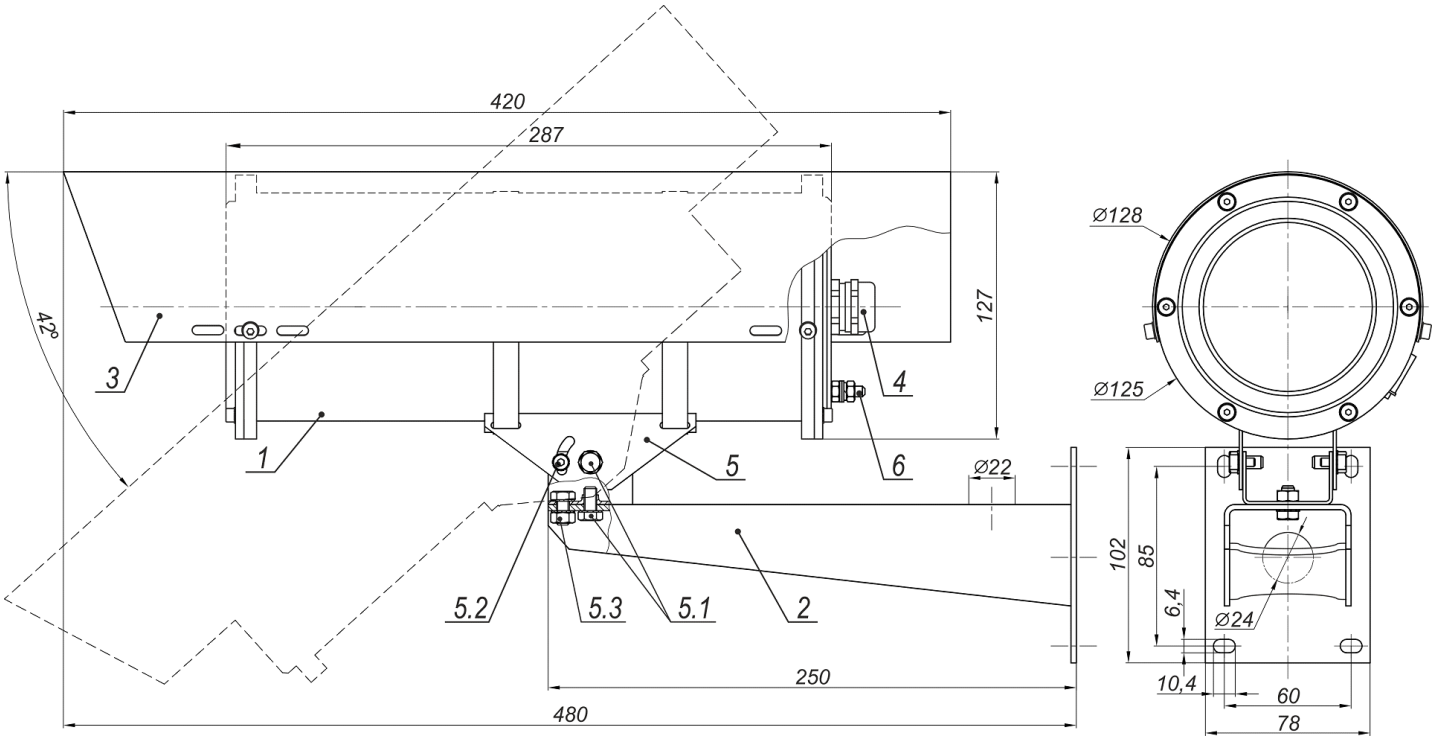

1. Видеокамера серии ТВК

2. Кронштейн

3. Солнцезащитный козырёк

4. Кабельный ввод – PG16-RJ45, Ø кабеля 4-5* мм – 2 шт.

5. Шарнир

5.1 Болты фиксации шарнира М6 – 4 шт.

5.2 Винты фиксации шарнира М4 с цилиндрической головкой S=3 мм – 2 шт.

5.3 Болт и гайка фиксации шарнира

6 Клемма заземления

* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

Схема подключения:

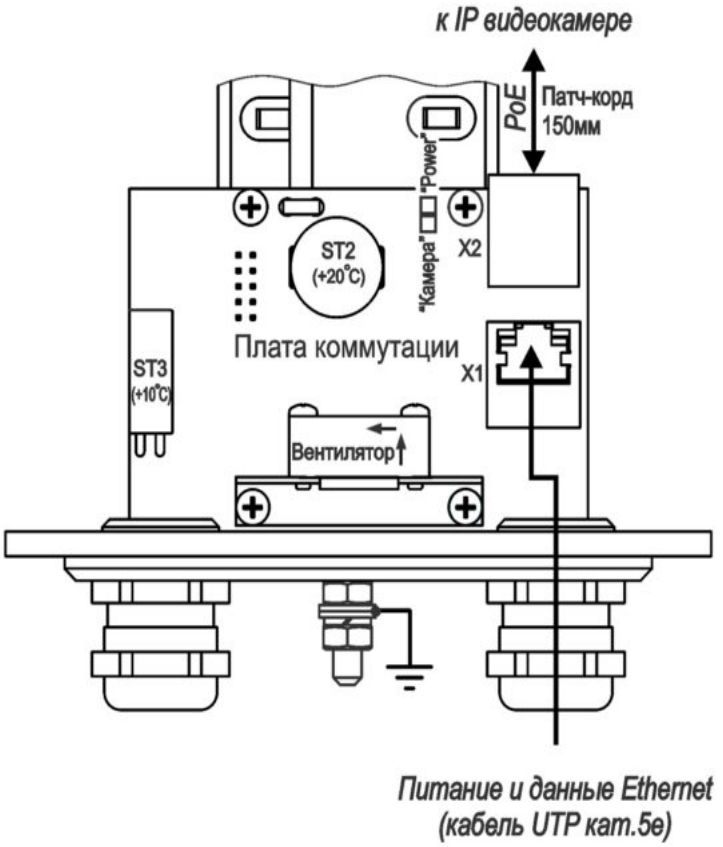



Стандарт
TIA/EIA 568B

Конт.	Цепь (цвет)
1	+Tx (Б-Ор)
2	-Tx (Ор)
3	+Rx (Б-Зел)
4	+P2 (С)
5	+P2 (Б-С)
6	-Rx (Зел)
7	-P2 (Б-Кор)
8	-P2 (Кор)

Примеры подключения видеокамер:

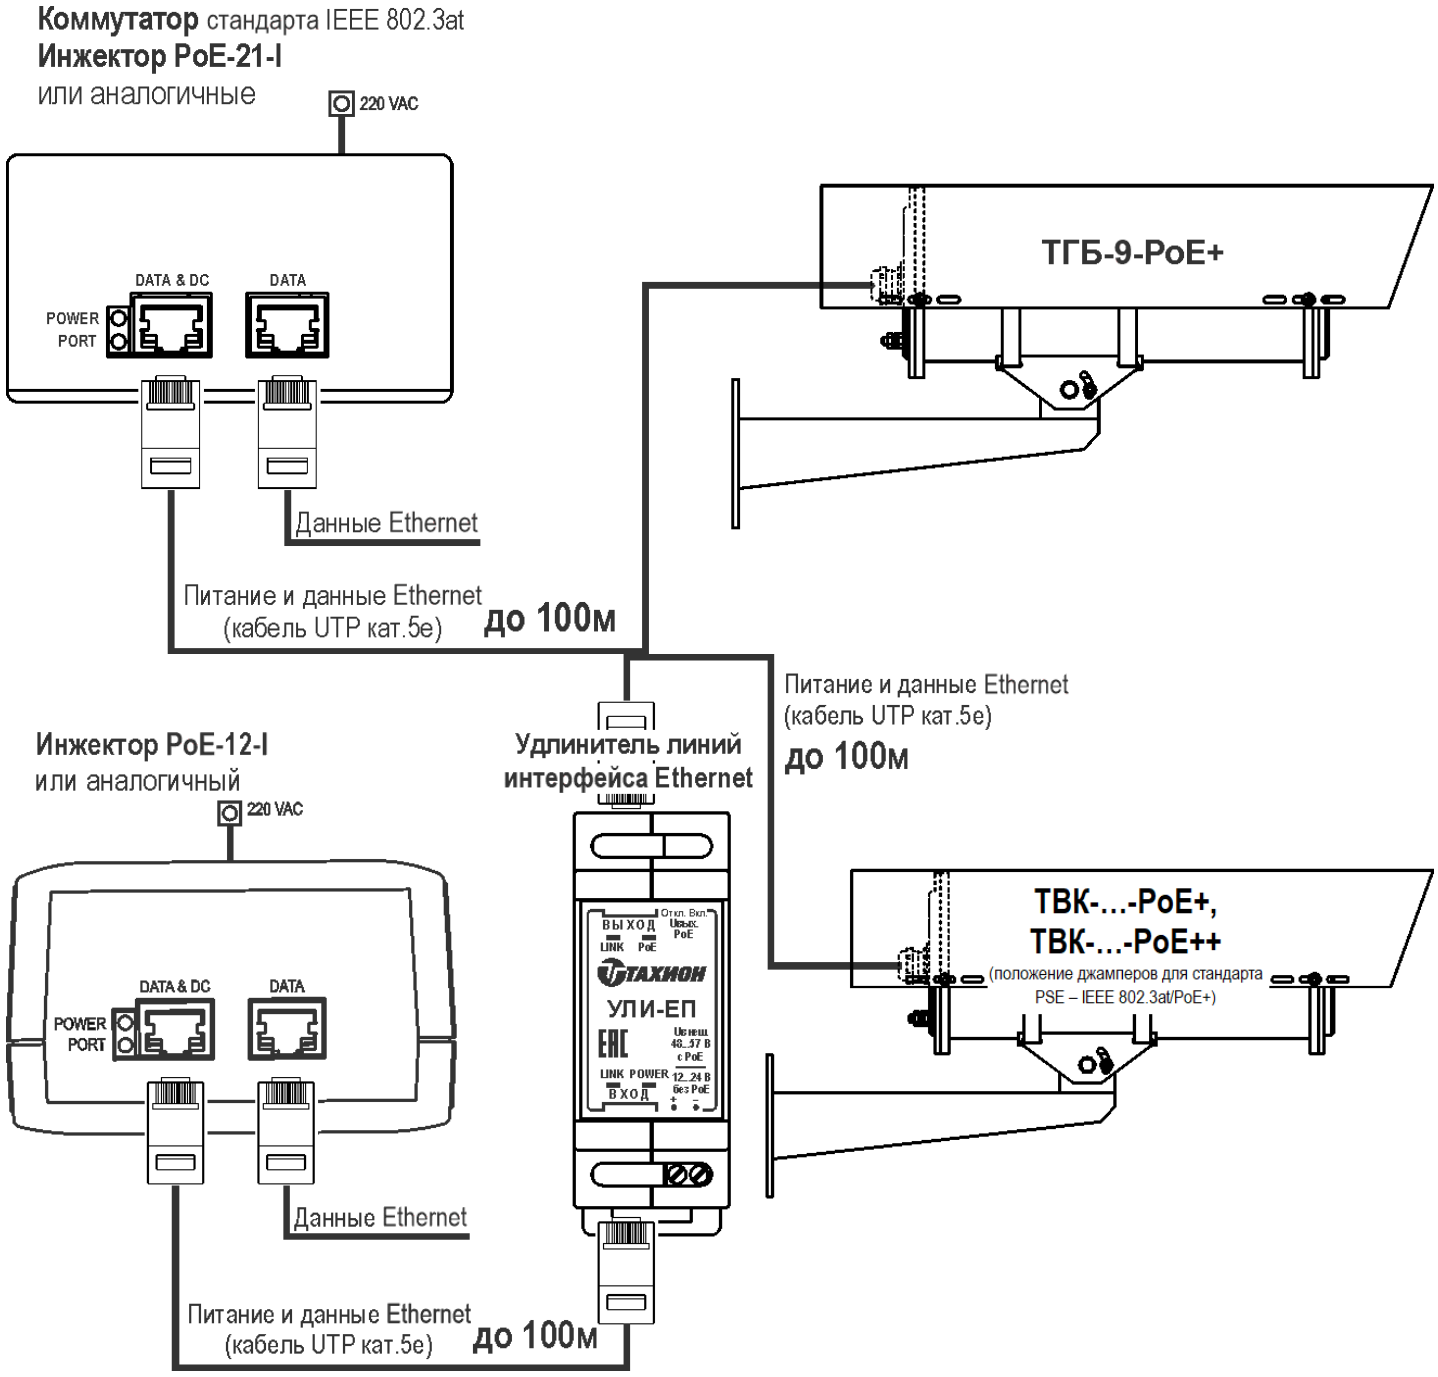

Структура условного обозначения видеокамеры:

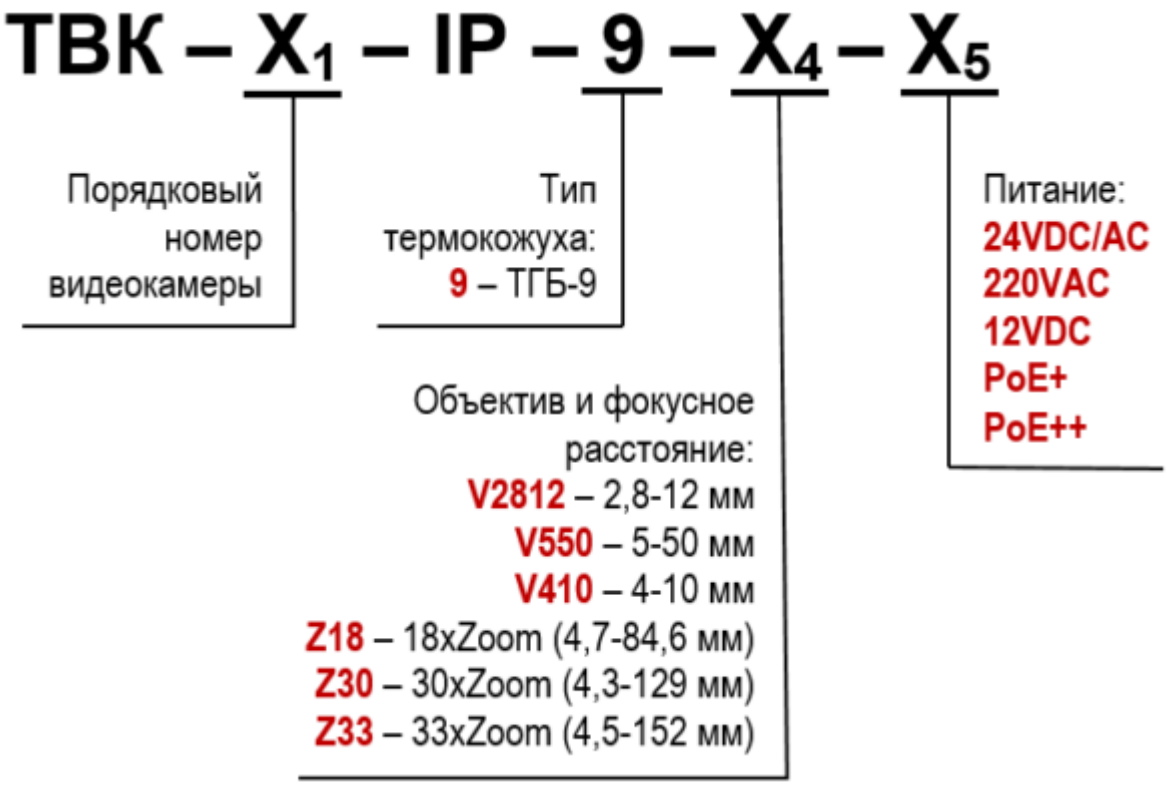
ТВК – X1 – IP – 9 – X4 – X5
Порядковый номер видеокамеры
Тип термокожуха:
9 – ТГБ-9
Объектив и фокусное расстояние:
V2812 – 2,8-12 мм
V550 – 5-50 мм
V410 – 4-10 мм
Z18 – 18xZoom (4,7-84,6 мм)
Z30 – 30xZoom (4,3-129 мм)
Z33 – 33xZoom (4,5-152 мм)
Питание:
24VDC/AC
220VAC
12VDC
PoE+
PoE++