



ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТВК-120-IP-7-Z30-POE+

Артикул: 01284

301 770 руб 301 770руб.

Категории: [Видеокамеры](#), [С питанием PoE](#), [Серии "ТВК"](#)

Видеокамера сетевая наружной установки **ТВК-120-IP-7-Z30-POE+** предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов через информационные сети при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты.

Видеокамера обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- безаварийное включение электропитания IP-видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход IP-видеокамеры из строя при запуске;
- охлаждение IP-видеокамеры при повышенных температурах (встроенный вентилятор).


Видеокамера соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС - ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0 - III классу;
- климатическому исполнению - **УХЛ1, 5** по ГОСТ 15150;
- степени защиты - **IP66/IP68** по ГОСТ 14254.

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха. Видеокамера выпускается по

техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**


Габаритные и установочные размеры:

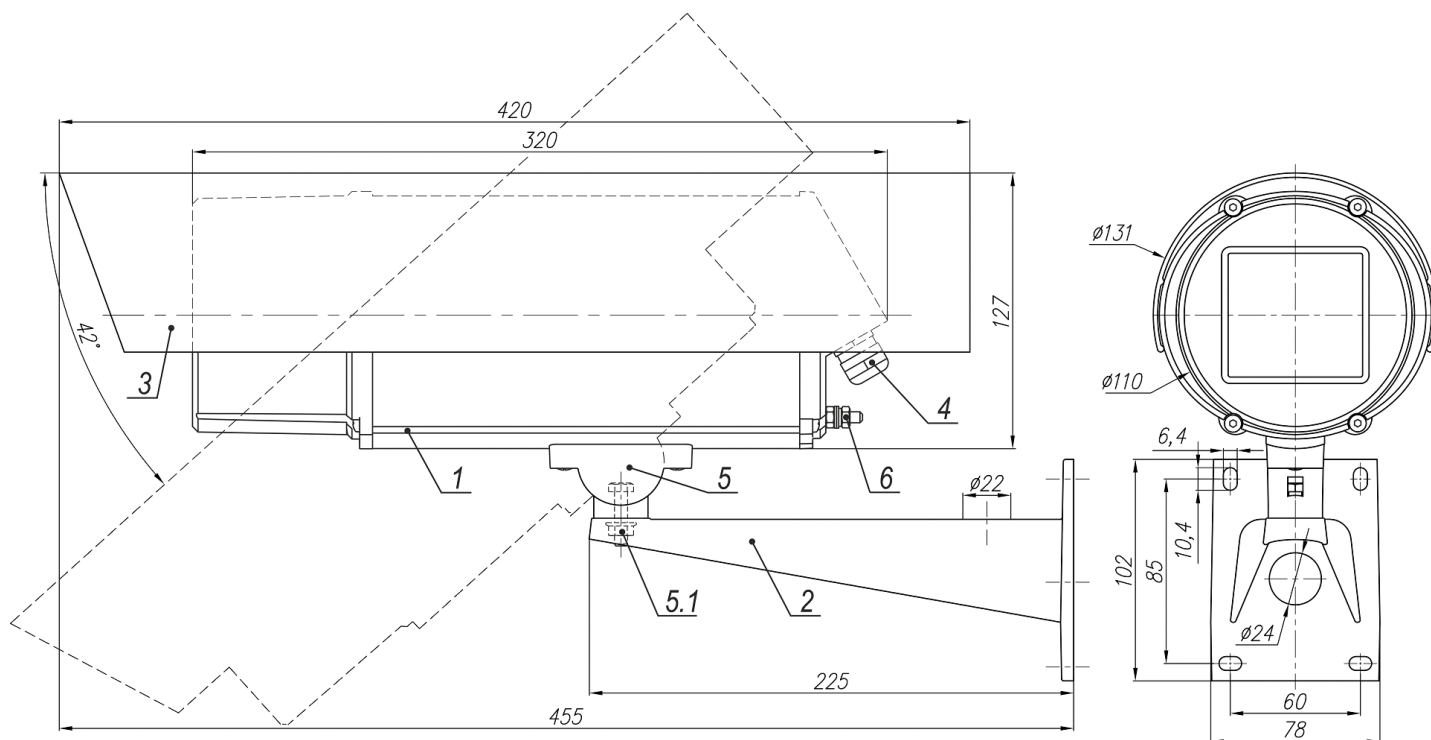

1. Видеокамера серии ТВК
2. Кронштейн
3. Солнцезащитный козырёк
4. Кабельные вводы PG16-RJ45, Ø кабеля 4-5* мм – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку)
5. Шарнир
- 5.1. Гайка болта фиксации шарнира
- 6 Клемма заземления

* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

Схема подключения:

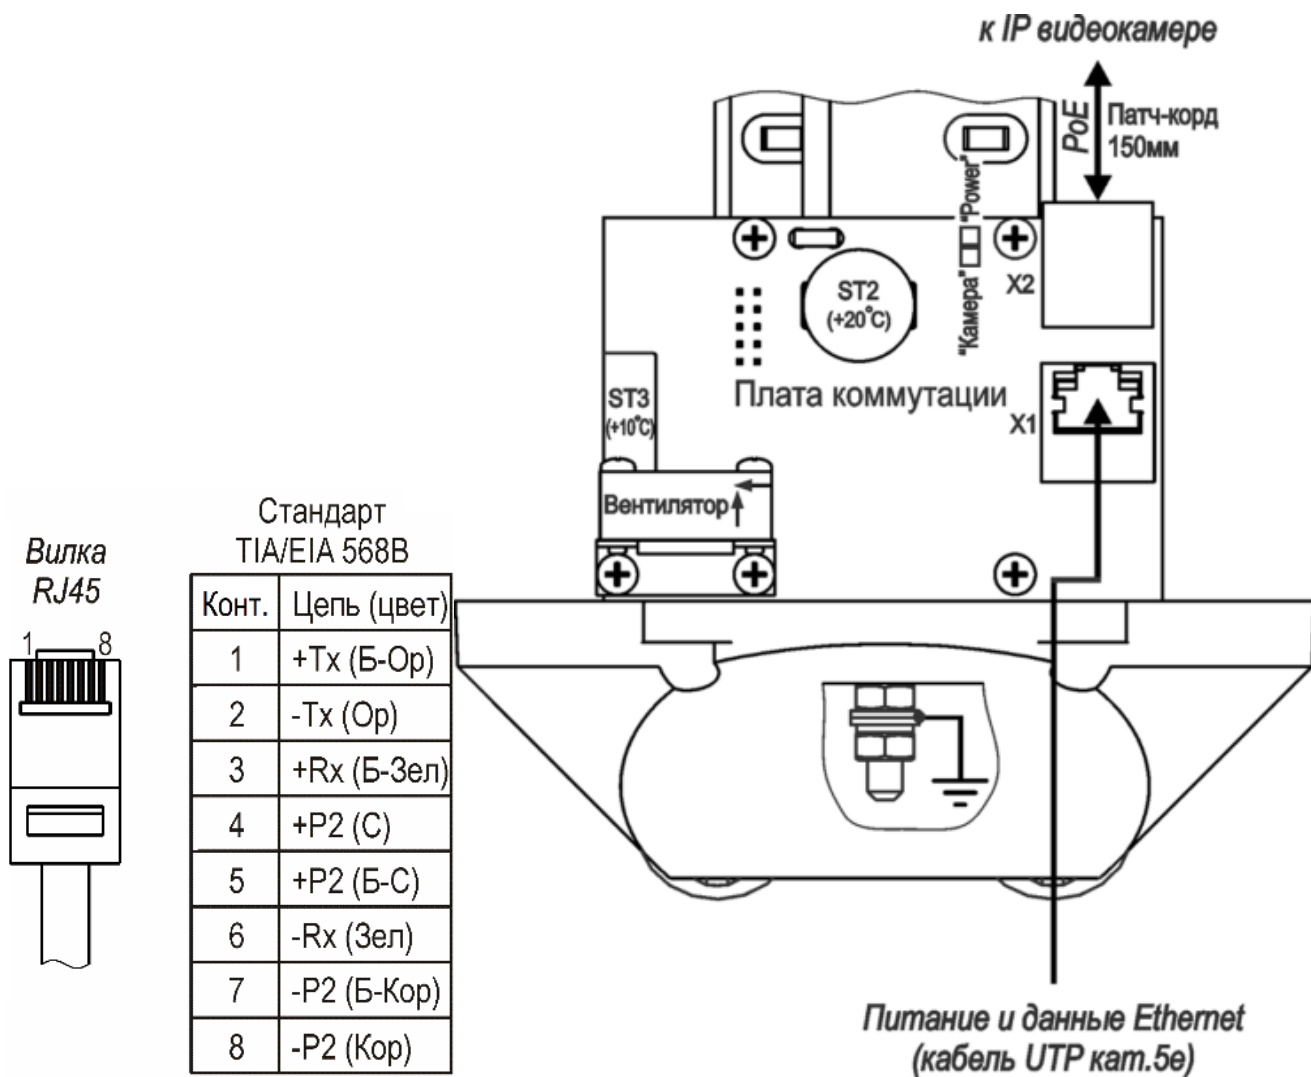

Примеры подключения видеокамер с питанием PoE+:


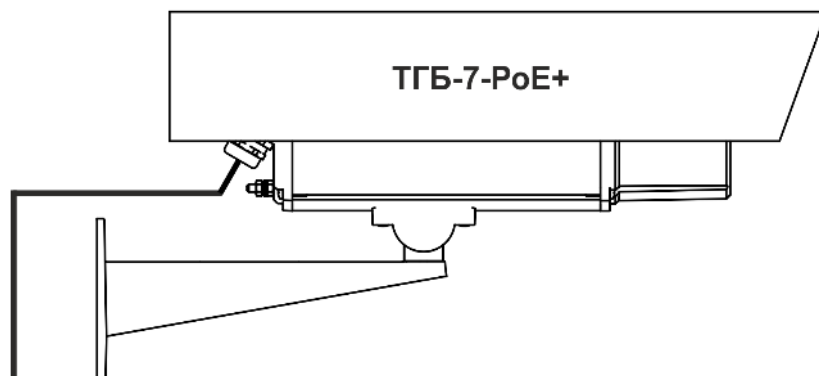
[illegible]

Diagram illustrating the connection of a PoE injector. A 220 VAC power source is connected to the injector. The injector has a POWER PORT, a DATA & DC port, and a DATA port. The DATA & DC port is connected to a power source (represented by a battery symbol). The DATA port is connected to a network switch (represented by a switch symbol). The output of the injector is connected to a network switch (represented by a switch symbol) via a cable labeled "Данные Ethernet". The output of the network switch is connected to a network switch (represented by a switch symbol).

 Питание и данные Ethernet
(кабель UTP кат.5е)
до 100м

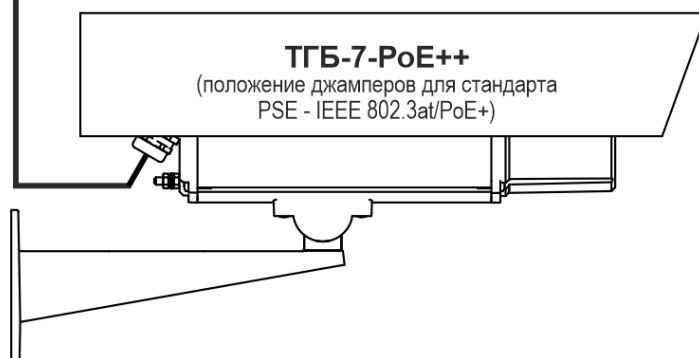

Структура условного обозначения видеокамеры ТВК-ХХ-ІР-7:

ТВК – X₁ – IP – 7 – X₄ – X₅

Порядковый
номер
видеокамеры

Тип
термокожуха:
7 – ТГБ-7

Питание:
24VDC/AC
220VAC
12VDC
PoE+
PoE++

Объектив и фокусное
расстояние:

V2812 – 2,8-12 мм

V550 – 5-50 мм

V410 – 4-10 мм

Z18 – 18xZoom (4,7-84,6 мм)

Z30 – 30xZoom (4,3-129 мм)

Z33 – 33xZoom (4,5-152 мм)