



ВИДЕОКАМЕРА ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ СЕТЕВАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТВК-141-IP-8Г- V550-24VDC/AC EX

Артикул: 13202

285 480 руб 285 480руб.

Категории: [Взрывозащищенное оборудование](#), [Взрывозащищенные видеокамеры](#), [Видеокамеры](#), [Из нержавеющей стали](#), [Из нержавеющей стали](#), [Серии "ТВК"](#), [Серии "ТВК"](#)

Видеокамера сетевая наружной установки **ТВК-141-IP-8Г-V550-24VDC/AC Ex** предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов во взрывоопасных зонах классов 1, 2, 21 и 22 (при классификации по зональному принципу), где возможно образование взрывоопасной смеси группы I и взрывоопасных газовых смесей подгрупп IIA, IIB, IIC, пылевых сред подгрупп IIIA, IIIB, IIIC, температурных классов T1-T6 или взрывоопасные зоны класса B-I, B-Ia, B-Ib, B-Ig, согласно главе 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Видеокамера произведена в термокожухе ТГБ-8Г Ex, выполненном в виде взрывонепроницаемой оболочки по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0), ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ IEC 60079-31 с маркировкой взрывозащиты **PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db** со степенью защиты **IP66/IP68**, обеспечиваемой оболочкой, и по уровню защиты относится к взрывобезопасному электрооборудованию.


Видеокамера обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- безаварийное включение электропитания IP-видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход IP-видеокамеры из строя при запуске;
- охлаждение IP-видеокамеры при повышенных температурах (встроенный вентилятор);

3. Солнцезащитный козырёк
4. Кабельный ввод для небронированного кабеля – Ø кабеля 3,1–8,6* мм – 2 шт.
- 4.1. Держатель металлорукава (РЗ-ЦХ-12 или МРПИ-12 – Ø_{вн.} / Ø_{нар} = 12/15 мм)
5. Шарнир
- 5.1 Болты фиксации шарнира М6 – 4 шт.
- 5.2 Винты фиксации шарнира М4 с цилиндрической головкой S=3 мм – 2 шт.
- 5.3 Болт и гайка фиксации шарнира
- 6 Клемма заземления

* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра и других металлорукавов, а также для бронированных кабелей устанавливаются по отдельной заявке.

Схема подключения:

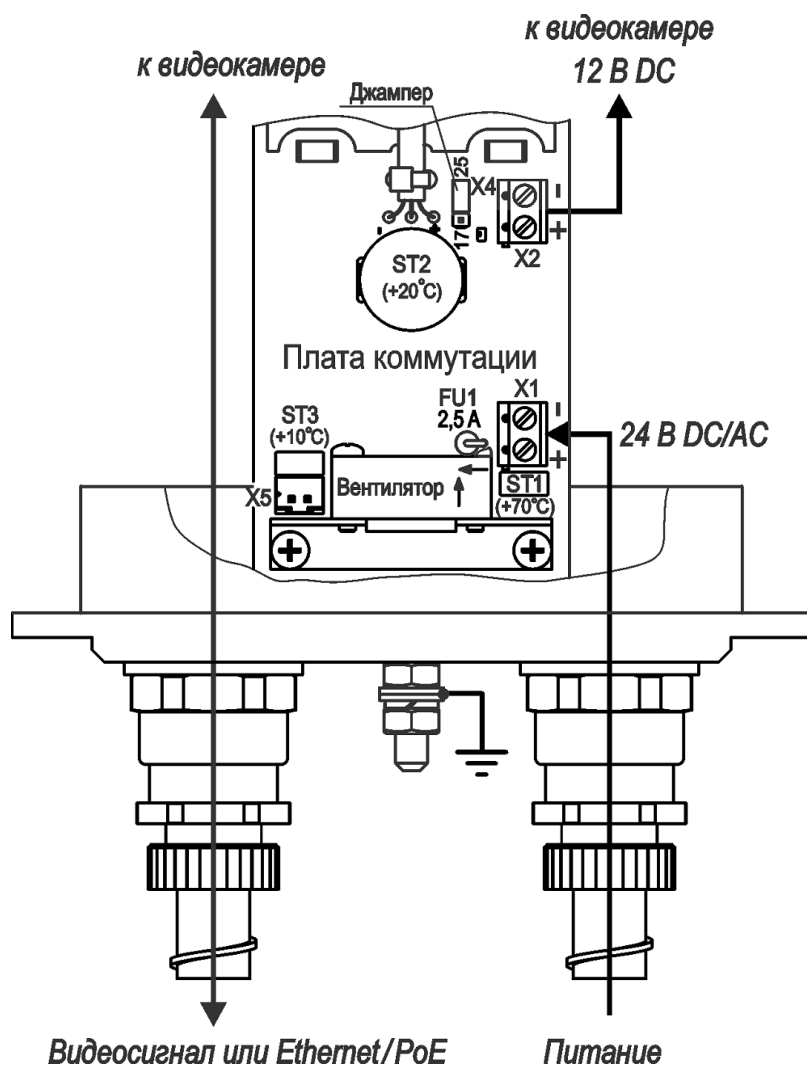

Структура условного обозначения видеокамеры:

ТВК – X₁ – IP – 8Г – X₄ – X₅ Ex

Порядковый
номер
видеокамеры

Тип
термокожуха:
8Г – ТГБ-8Г Ex

Объектив и фокусное
расстояние:
V2812 – 2,8-12 мм
V550 – 5-50 мм
V410 – 4-10 мм
Z18 – 18xZoom (4,7-84,6 мм)
Z30 – 30xZoom (4,3-129 мм)
Z33 – 33xZoom (4,5-152 мм)

Питание:
24VDC/AC
220VAC
12VDC
PoE+
PoE++