


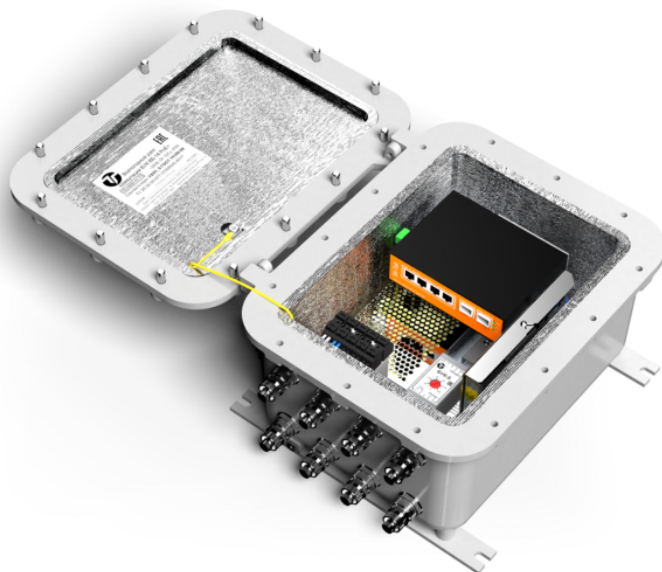

**ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ
КОММУТАЦИИ (ВО
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ
КОРПУСЕ ЩОРВ362821 1ЕХ
D IIB+H2 T5 GB)
ВУК ВБ-14-РОЕ+ (МОДЕЛЬ
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 58014

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

Всепогодный узел коммутации **ВУК ВБ-14-РоЕ+** предназначен для обеспечения работы от 1-й до 4-х IP-видеокамер или других устройств с питанием по технологии РоЕ/РоЕ+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур) во взрывоопасных зонах 1 и 2 (при классификации по зональному принципу) или взрывоопасных зонах классов В-1, В-1а, В-1г, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей категорий IIA, IIB групп T1÷T5 в соответствии с главой 7.3 «Правил устройства электроустановок».

Конструктивно ВУК ВБ-14-РоЕ+ выполнен в корпусе из коррозионностойкого модифицированного алюминивно-кремниевого сплава, устойчивого к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивого к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный (полимерно-эпоксидное окрашивание с антистатическим свойством, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению, RAL 7035). В ВУК ВБ-14-РоЕ+ установлены 4 гермоввода (латунь никелированная).


ВУК ВБ-14-РоЕ+ оборудован - блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управления обогревом.

ВУК ВБ-14-РоЕ+ выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.

Устройство. Габаритные и установочные размеры:

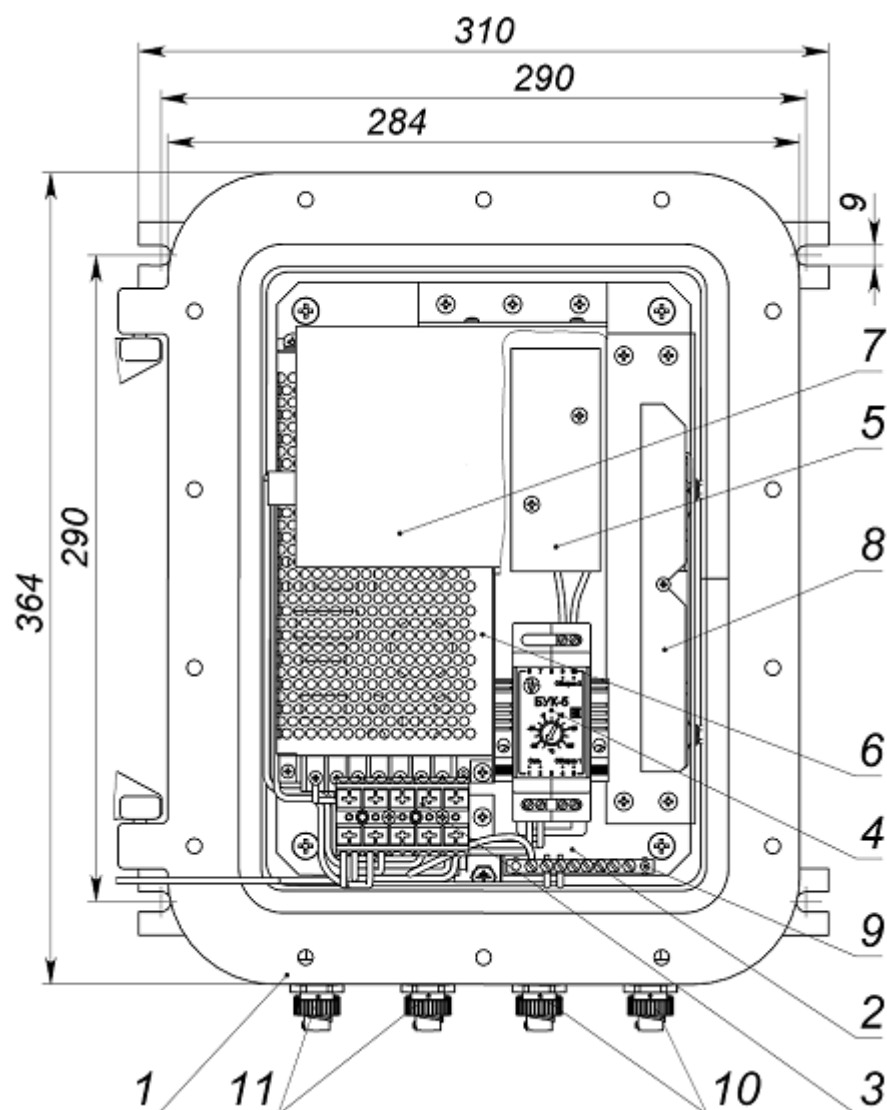


1. Корпус ЩОРВ362821 (364x284x215мм)	1шт.
2. Монтажная панель	1шт.
3. Клеммная колодка (X1) (S провода до 4 мм ²)	1шт.
4. Блок управления климатом БУК-5	1шт.
5. Обогреватель (R1)	1шт.

6. AC/DC преобразователь 220/56В, 150Вт	1шт.
7. Неуправляемый коммутатор WiTek 4 порта Eth + 2 порта SFP Wi-PS306GF-I	1шт.
8. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)	1шт.
9. Шина заземления (Ш1)	1шт.
10. Гермоввод FETG1I-12В – Ø кабеля 4-9мм, Øвнутр. металлорукава 12мм*	4шт.
11. Гермоввод FETG1I-15В – Ø кабеля 6-12мм, Øвнутр. металлорукава 15мм*	4шт.

* Гермовводы для кабелей другого диаметра, другое количество устанавливаются по отдельной заявке.

Схема электрическая принципиальная:

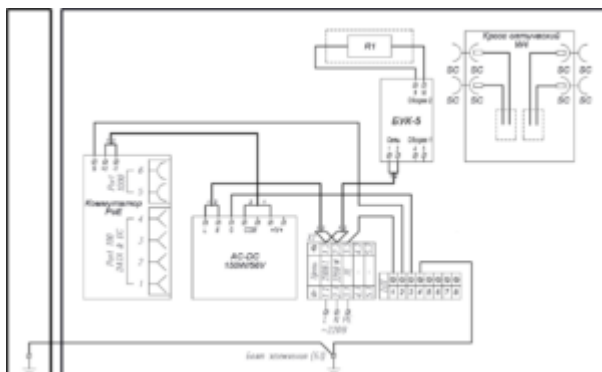

Обжимка вилки RJ45 на кабель кат.5е

RJ-45

Конт.	Цепь	Б-ор
1	Tx+	Ор
2	Tx-	Ор
3	Rx+	Б-Зел
4		С
5		Б-С
6	Rx-	Зел
7		Б-Кор
8		Кор

