

Рис.2 Схема электрическая принципиальная

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие термощкафа требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи термощкафа производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты производства термощкафа. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска термощкафа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____


Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера 3, ООО «Тахион-Климат»
Тел: (812) 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion-climate.ru

E-mail: climate@tahion-climate.ru

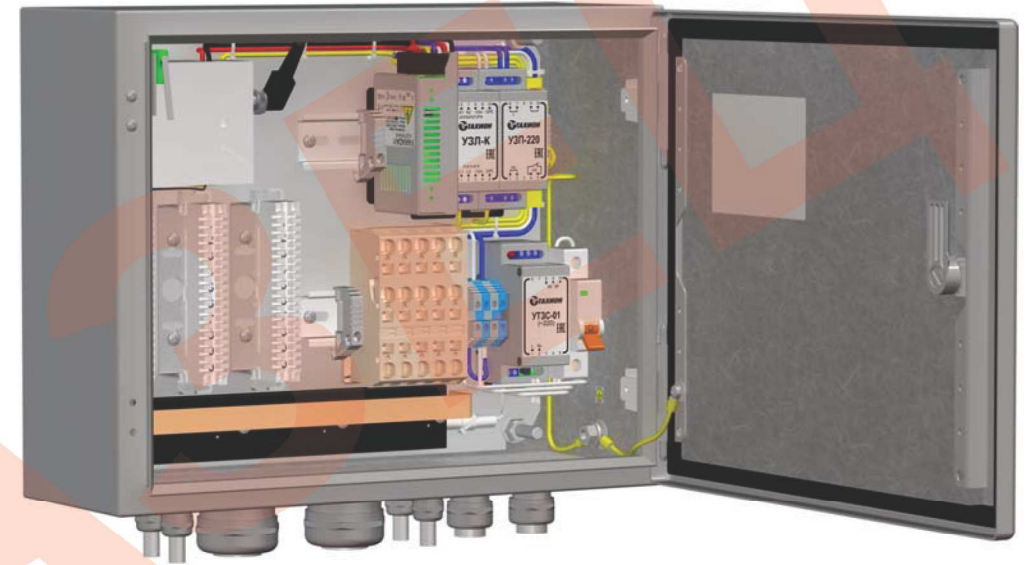

Термощкаф ТШ-6-05

ПАСПОРТ

ИМПФ.422412.020-05 ПС



Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера 3, ООО «Тахион-Климат»
Тел: (812) 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion-climate.ru

E-mail: climate@tahion-climate.ru

Назначение:

Термошкаф ТШ-6-05 (далее термошкаф) предназначен для установки в нём оборудования, обеспечивающего работу стационарной телевизионной камеры (ТВК), и поддержания температуры +7...+20°C при отрицательных температурах окружающей среды до -60°C.

Термошкаф оборудован:

- устройством тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220), предназначенным для управления обогревателем;

- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Термошкаф выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 66.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. Термошкаф	1 шт.
2. Ключ	1 шт.
3. Паспорт	1 шт.
4. Упаковочная тара	1 шт.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания	150 ÷ 240 В AC, 50 Гц
2. Мощность обогрева (при 220 В AC)	66 Вт
3. Диапазон рабочих температур	- 60°C ÷ +50°C
4. Температура внутри термошкафа при пониженных t°окр. среды	+7...+20°C
5. Температура аварийного отключения обогревателя	+25°C ±3°C
8. Габаритные размеры (без гермовводов)	380 x 300 x 155 мм
7. Вес с упаковкой	9 кг

Состав термошкафа:

1. Шкаф 380x300x155мм	1 шт.	9. Устройство защиты линий УЗЛ-К-7,5/10 КА-12(24)В (УЗЛ-К)	1 шт.
2. Тамперный контакт (S2)	1 шт.	10. AC/DC преобразователь 220/24В, 36Вт	1 шт.
3. Выключатель автоматический ВА47-29 1P6A/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)	1 шт.	11. Шина нулевая (Ш1)	1 шт.
4. Обогреватель (R1-R3)	1 шт.	12. Плинт (X3, X4, X5)	3 шт.
5. Клеммы проходные (X1)(S провода до 6 мм²)	4 шт.	13. Кабельный ввод РВА11-10 – Ø кабеля 6-10мм	2 шт.
6. Устройство тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220)	1 шт.	14. Кабельный ввод РВА21-18 – Ø кабеля 13-18мм	2 шт.
7. Клеммы трехпроводные (X2) (S провода до 16 мм²)	5 шт.	15. Кабельный ввод РВА36-10 – Ø кабеля 24-30мм	2 шт.
8. Устройство защиты электропитания 220В (УЗП-220)	1 шт.		

Приобретаются по отдельной заявке:

16. Передатчик АПВС-11 (PRD)

1 шт.

- Комплект для крепления термошкафа на стену

- Комплект для крепления термошкафа на опоры Ø от 40 до 190мм, □ от 50 до 150мм

- Козырек К-6

- Кронштейн для крепления металлоукавов КМР-2

- Замок для термошкафа

Описание УТЗС-01(~220):

Устройство предназначено для автоматического поддержания температуры внутри термошкафа в заданном диапазоне, а также для аварийного отключения обогрева в случае повышения температуры из-за климатических факторов, либо выхода из строя системы обогрева. В последнем случае на УТЗС-01(~220) загорается красный светодиод, а с контактов 8, 9 (НЗК реле) или 9, 10 (НПК реле) во внеш-

нюю цепь сигнализации может быть снят сигнал о выключении системы обогрева.

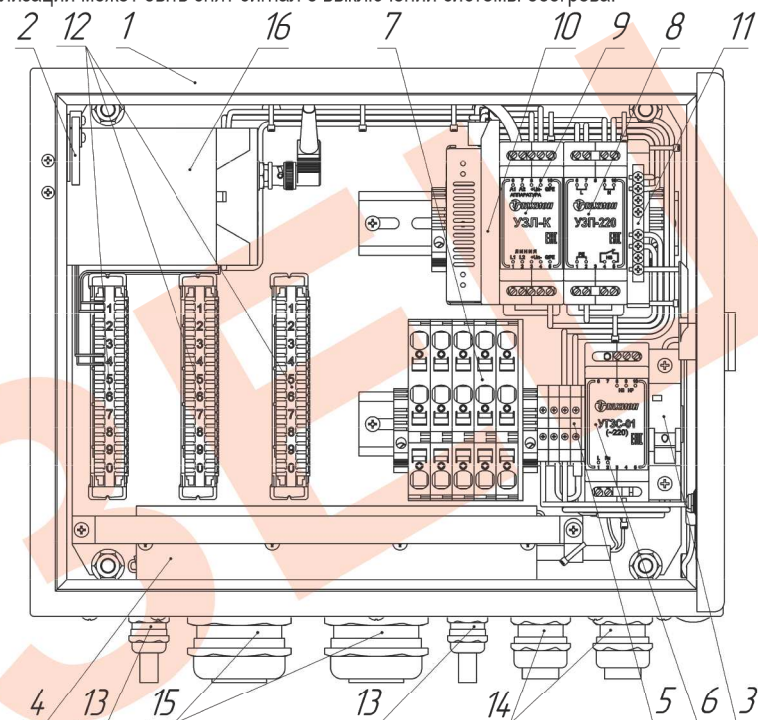


Рис. 1. Устройство термошкафа (дверь открыта на 90°)

Подключение термошкафа:

Подключение цепей термошкафа производится в соответствии со схемой электрической принципиальной (рис.2). Для подключения необходимо:

1. Установить в термошкаф передатчик АПВС-11 и подключить его к другим устройствам.
2. Заземлить любой свободный контакт шины заземления (Ш1).
3. Подключить ТВК (телевизионную видеокамеру) к УЗЛ-К с помощью кабеля КВК-П-3 и разъема РС-10 согласно схеме (рис.2).
4. Подвести к термошкафу внешние линии, для чего ПОДКЛЮЧИТЬ:
 - линию передачи видеосигнала (витую пару) к контактам 1 и 2 (пара №1) планты X3;
 - тамперный контакт S2 к внешнему устройству сигнализации через контакты 7 и 8 (4-я пара) планты X3.
5. Подать трехпроводным кабелем напряжение питания 220В AC на клеммы X1, при этом фазный провод (L) соединить с контактом 1.1, нулевой провод (N) с контактом 2.1, а провод заземления соединить с любым свободным контактом шины заземления (Ш1).
6. Подключить к клеммам X2 магистральный силовой кабель.

Внимание!

Температура обогревателя во время работы превышает 70°C, во избежание повреждения аппаратуры и кабелей производите их монтаж на расстоянии не менее 3 см от обогревателя.

